


Algoritmo della Rianimazione Neonatale - Aggiornamento 2015

Temperatura

1 minuto

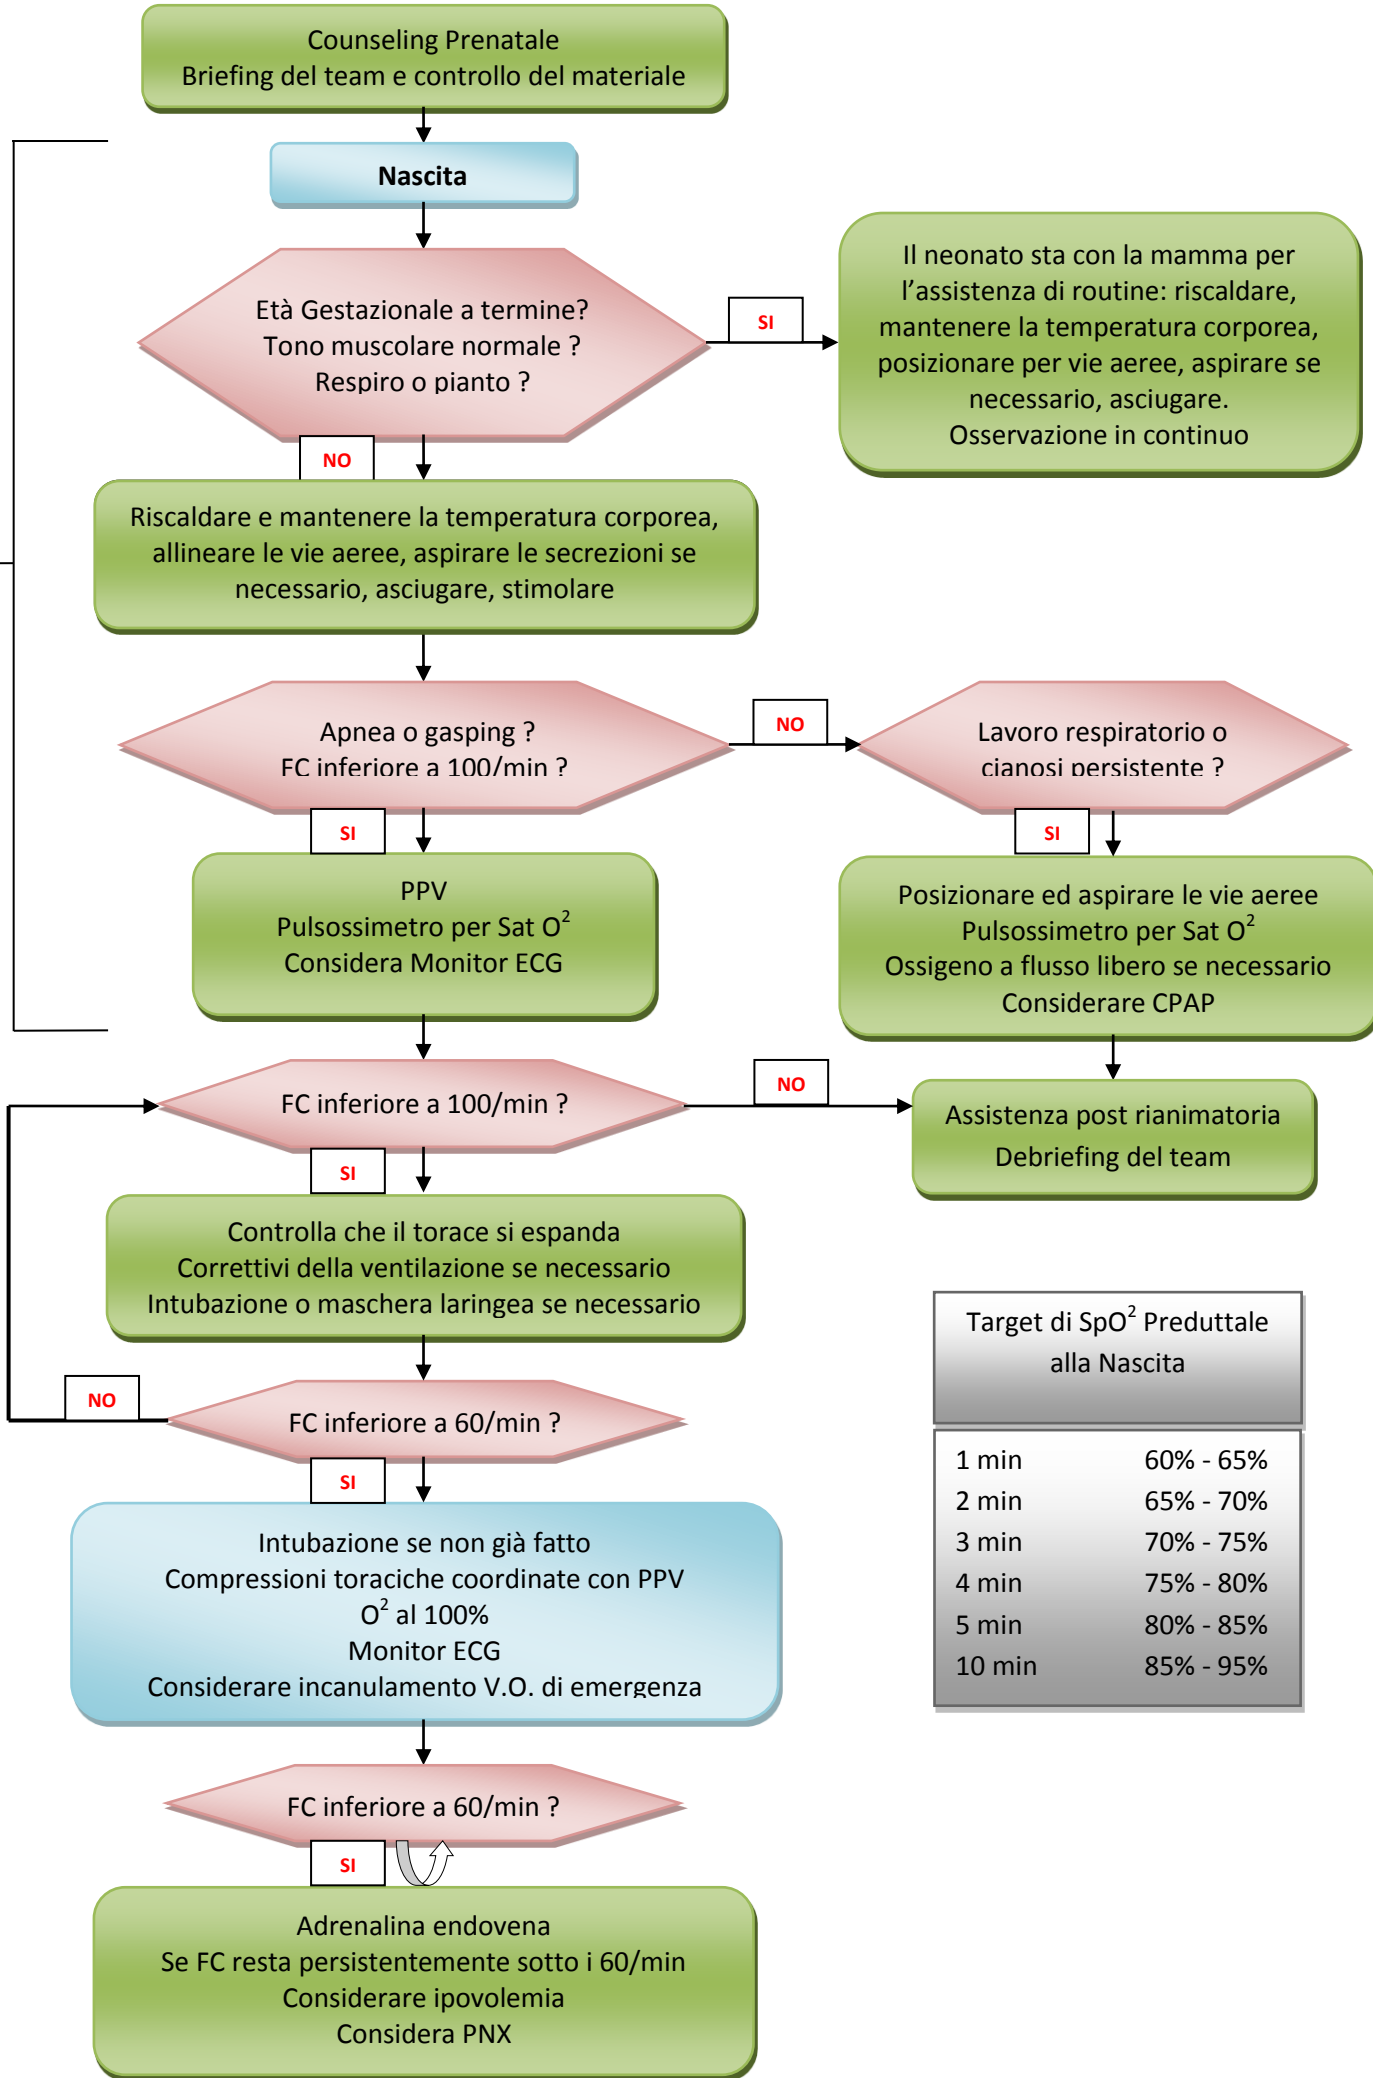

Target di SpO₂ Preduttale alla Nascita

1 min	60% - 65%
2 min	65% - 70%
3 min	70% - 75%
4 min	75% - 80%
5 min	80% - 85%
10 min	85% - 95%